



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy a silničního
hospodářství
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice



S00BX0301BVM

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MmP 123153/2026

Spisová značka: SZ_MMP 95221/2026

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Jiří Kříž, oprávněná úřední osoba

Telefon: +420 466 859 366

E-mail: Jiri.Kriz@mmp.cz

Datum: 24.06.2026

k vyvěšení:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy

Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád

v y d á v á o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

spočívající ve

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, vydaném pod č. j. KRPE-49534-2/ČJ-2026-170606 dne 27. května 2026

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích k označení provádění zvláštního užívání silnice č. II/340 před vjezdem do firemního areálu v k.ú. Kostěnice.

Žadatel: ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín, IČ: 04669754

K označení použijte značky:

- dz dle schématu OD 230 schválených MD ČR upravený pro danou akci dle přílohy

S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu požadujeme následující:

- Pokud to bude možné, požadujeme snesení dopravního značení po provedení požadovaných prací vždy tentýž den.

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dopravní značení a zařízení provedte jako: | dopravní zařízení a přenosné svíslé dopravní značky schváleného typu |
| Velikost dopravního značení: | základní rozměrová řada |
| Provedení dopravního značení a zařízení: | retroreflexní |
| Platnost úpravy: | 7.7.2026 – 9.7.2026 |
| Důvod: | výkopové práce |

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, schválenými Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015, na sloupcích červeno-bíle pruhovalých, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. Dopravní značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3.
- 3) Žadatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy (dále též „správní orgán“) obdržel podklady od právnické osoby ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín, IČ: 04669754. Jedná se o k označení provádění zvláštního užívání silnice č. II/340 před vjezdem do firemního areálu v k.ú. Kostěnice. K návrhu přechodné úpravy provozu obdržel správní orgán od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje vyjádření č. j. KRPE-49534-2/ČJ-2026-170606 dne 27. května 2026, které zohlednil a zapracoval do tohoto opatření obecné povahy. Správní orgán dále obdržel souhlasné stanovisko vlastníka pozemní komunikace, Správy a údržby silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 pod č.j. SÚSPK/6278/2026 ze dne 26. května 2026. Na základě ustanovení § 77 odst. 5 Zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní orgán stanovení bez návrhu opatření obecné povahy, jelikož se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán na základě výše uvedeného vydává opatření obecné povahy.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Bc. Jiří Kříž
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Ostřetín, IČ: 04669754 (DS)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, IČ: 72050250 (DS)
Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice, IČO: 00273821 (DS)

Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desku Magistrátu města Pardubic dne 24.6.2026.

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na úřední desce Obecního úřadu Kostěnice.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Pátý den po vyvěšení je dnem nabytí účinnosti.

Po uplynutí lhůty vraťte potvrzenou veřejnou vyhlášku Magistrátu města Pardubic odboru dopravy, Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, zpět.

vypraveno dne:

vyvěšeno dne: 25.6.2026 sejmuto dne: 13.7.2026


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.




Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 26.6.2026

Razítko a podpis orgánu, který tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....

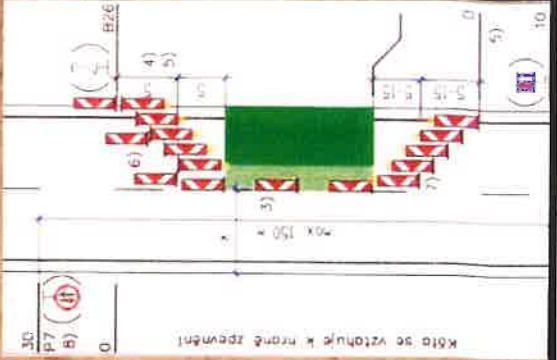

SLOVÁČEK
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
A ZEMNÍ PRÁCE
tel: +420 732 765 296

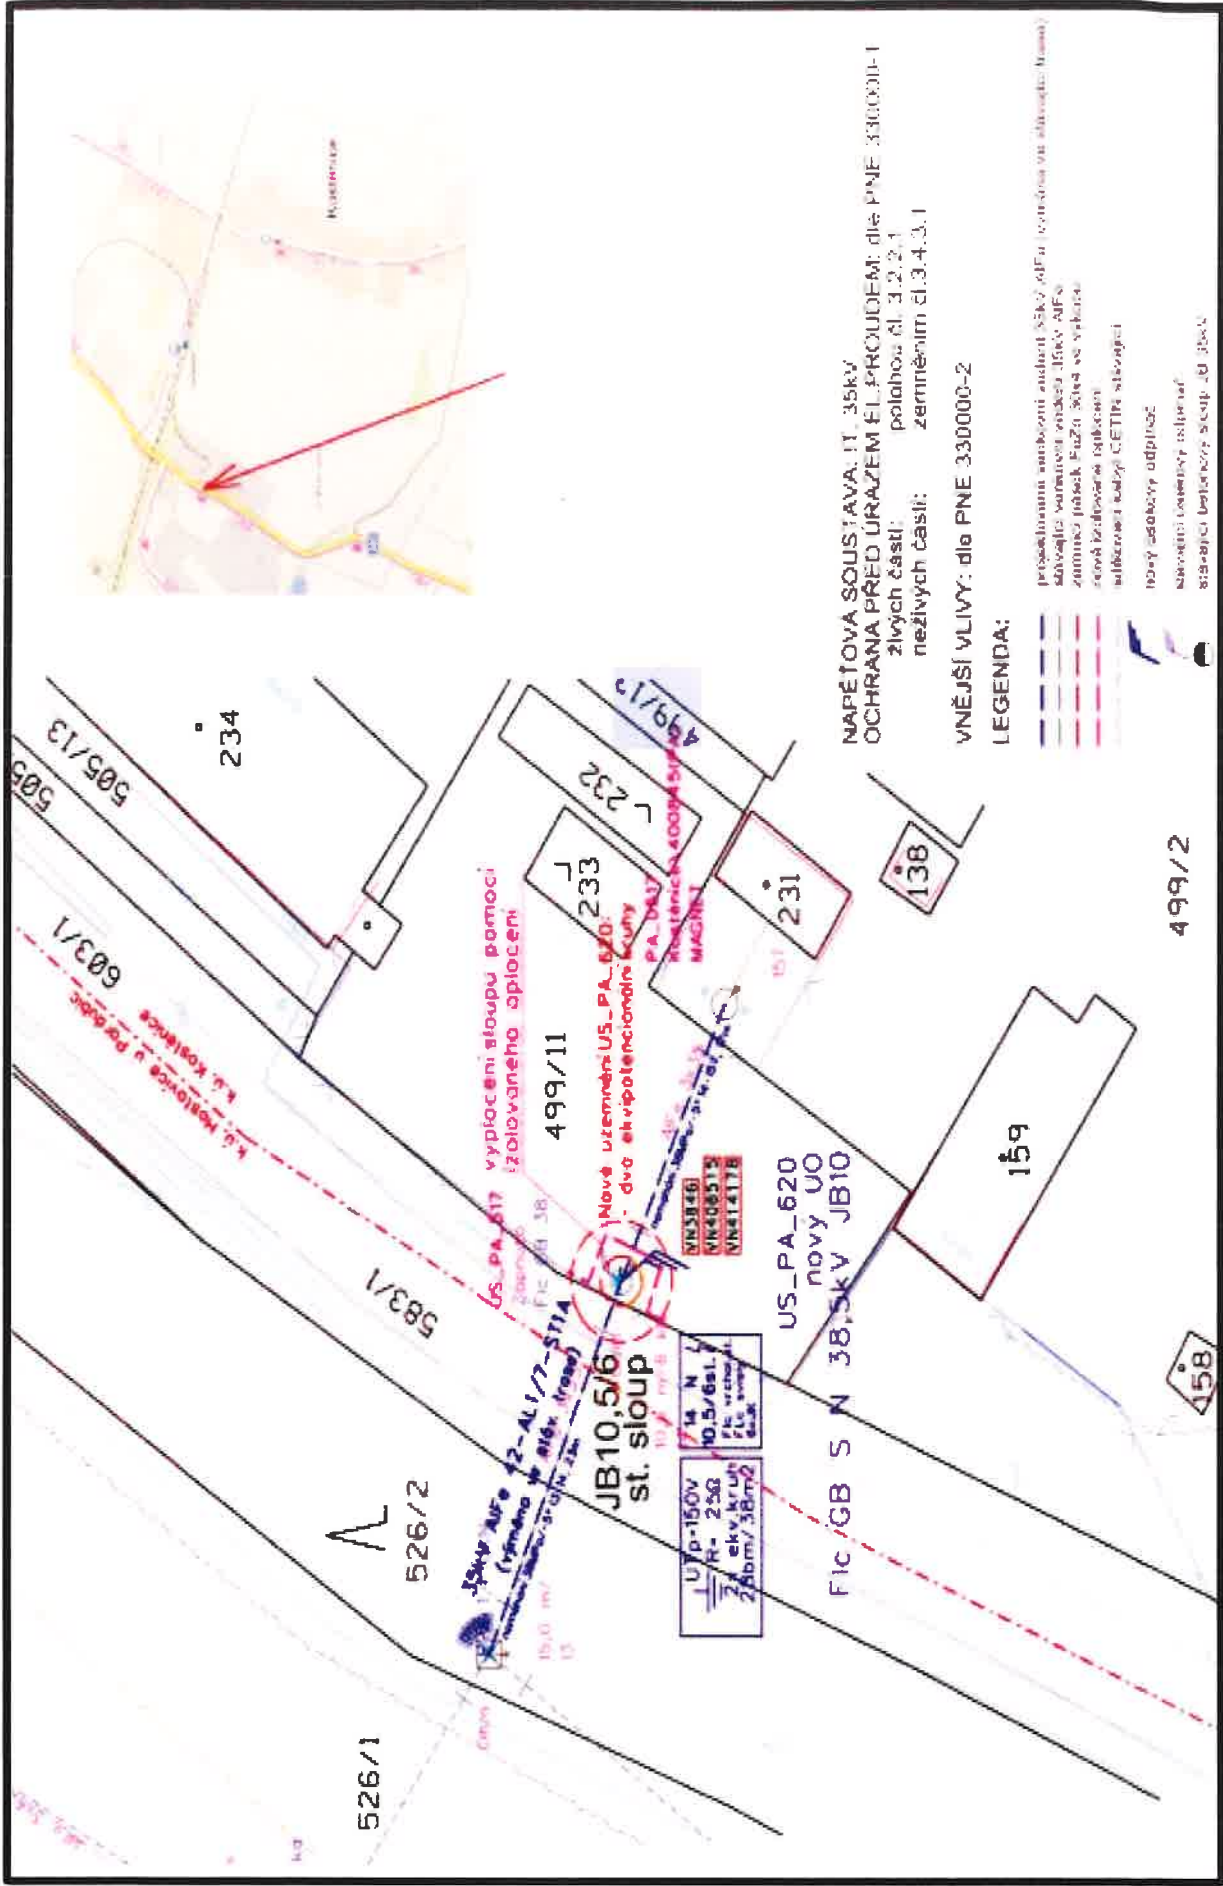

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: IT, 35kV
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle PNE 330000-1
 živých částí: polohou čl. 3.2.2.1
 neživých částí: zemním člá. 3.4.3.1

VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 330000-2

LEGENDA:

- přeshraniční vedení auctor 35kV 40Pa (včetně soustředěných kabelek)
- stavěná vedení auctor 15kV AFS
- zemnicí pások PaZa 30kV se vyhledá
- rovné křídlové oplotění
- silnicová kábelizace CETIS sloužící
- nové osovky odpoje
- stávající osovky odpoje
- stávající betonový sloup 40 30x40